




兰博利德 LABLEAD  
高 新 技 术 企 业

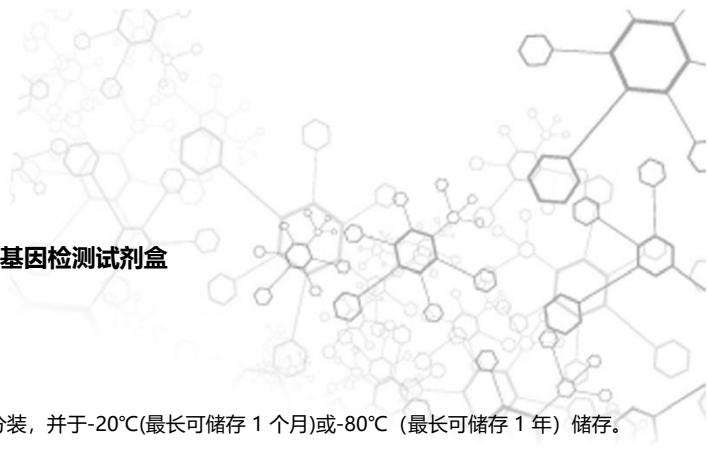

### 双萤光素酶报告基因检测试剂盒

货号：DR075

#### 储存条件：

-20°C保存，有效期1年以上。

①将C组分溶解到B组分后，该混合液不可反复冻融，建议进行小批量分装，并于-20°C(最长可储存1个月)或-80°C(最长可储存1年)储存。

②Renilla Luciferase Assay solution (D+E) 应新鲜配制，当天使用。

#### 产品组分：

组分	100T	1000T
A. 1×Passive Luciferase Lysis Buffer	10ml	100ml
B. Firefly Luciferase Assay Buffer	10ml	100ml
C. D-Luciferin	2mg	20mg
D. Renilla Luciferase Assay Buffer	10ml	100ml
E. Coelenterazine	400μg	4mg

#### 产品描述

双萤光素酶报告基因检测试剂盒(Dual Luciferase Reporter Gene Assay Kit)，是先以萤光素(luciferin)为底物来检测萤火虫萤光素酶(Firefly luciferase)，后以肠腔素(coelenterazine)为底物来检测海肾萤光素酶(Renilla luciferase)，并且在后续加入海肾萤光素酶底物时，同时加入抑制萤火虫萤光素酶催化 luciferin 发光的物质，使后续检测仅仅检测到海肾萤光素酶的活性，实现双萤光素酶报告基因检测。萤火虫萤光素酶是一种分子量约为 61kD 的蛋白，在 ATP、镁离子和氧气存在的条件下，可以催化 luciferin 氧化成 oxyluciferin，在 luciferin 氧化的过程中，会发出生物萤光(bioluminescence)。海肾萤光素酶是一种分子量约为 36kD 的蛋白，在氧气存在的条件下，可以催化 coelenterazine 氧化成 coelenteramide，在 coelenterazine 氧化的过程中也会发出生物萤光。生物萤光可通过化学发光仪(luminometer)或液闪测定仪进行测定。

双萤光素酶报告基因检测试剂盒为检测基因的表达量提供有效的手段，在 DLR 检测中，萤火虫萤光素酶(Firefly luciferase) 和海肾萤光素酶(Renilla luciferase) 的活性可在单个样品中依次检测。先以萤光素(Luciferin) 为底物来检测萤火虫萤光素酶的活性，然后加入抑制萤火虫萤光素酶催化的物质，同时加入肠腔素(Coelenterazine) 检测海肾萤光素酶的活性，实现双萤光素酶报告基因检测。通过萤光素酶和其底物这一生物发光体系，可以非常灵敏、高效地检测基因的表达。通常把感兴趣基因的转录调控元件或 5' 启动子区克隆在 Luciferase 的上游，或把 3'-UTR 区克隆在 Luciferase 的下游，构建成报告基因(Reporter gene) 质粒，然后转染细胞，用适当药物等处理细胞后裂解细胞，通过检测萤光素酶活性的高低来判断药物处理等对目的基因的转录调控作用。海肾萤光素酶更多地被用作检测转染效率的内参，以消除细胞数量和转染效率的差异。萤火虫萤光素酶催化 luciferin 发光的最强发光波长为 560nm。海肾萤光素酶催化 coelenterazine 发光的最强发光波长为 465nm。

本试剂盒的光信号可以通过化学发光仪、酶标仪或液闪测定仪进行测定。该试剂盒具有检测迅速、灵敏度高、检测范围广，无细胞内源活性干扰等特点。


#### 注意事项：

- (1) 为取得最佳测定效果，在用单管的化学发光仪测定时，样品和测定试剂混合后到测定前的时间应尽量控制一致；使用具有化学发光测定功能的多功能荧光酶标仪时，宜先把样品全部加好，然后统一加入萤火虫萤光素酶检测试剂。
- (2) 由于温度对酶反应有影响，所以测定时，样品和试剂均需达到室温后再进行测定。
- (3) 本产品仅限于专业人员用于生命科学的研究，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- (4) 本产品必须由合格的专业技术人员操作同时佩戴口罩/手套/实验服并遵守生物实验室安全操作规程！

#### 使用方法：

##### 1 裂解组织



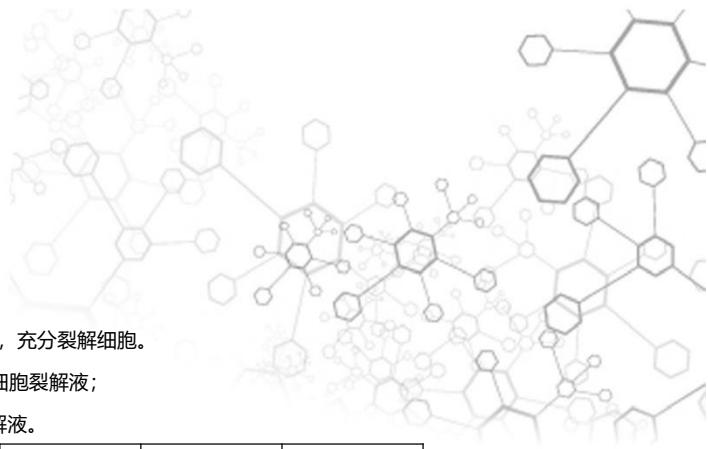

### 针对动物组织

#### 1.1 裂解动物细胞

将报告基因细胞裂解液充分混匀后，按如下方式加入报告基因细胞裂解液，充分裂解细胞。

(1) 对于贴壁细胞：吸尽细胞培养液后，参考下表加入适量的报告基因细胞裂解液；

对于悬浮细胞：离心去上清后，参考下表加入适量报告基因细胞裂解液。

细胞培养板	96 孔板	48 孔板	24 孔板	12 孔板	6 孔板
细胞裂解液	20 $\mu$ l	65 $\mu$ l	100 $\mu$ l	250 $\mu$ l	500 $\mu$ l

**注：**裂解产物可室温保存 6 h，-70°C可长期存放(裂解产物不能反复冻融);如果萤光素酶的表达水平比较低，可以尝试使用更少的裂解液，例如 6 孔板的每孔用量可以最小为 100ul。

(2) 充分裂解后，10,000-15,000g 离心 3-5 分钟，取上清用于后续测定。注：细胞裂解后可以立即测定萤光素酶，也可以先冻存，待以后再测定。冻存样品需融解，并达到室温后再进行测定。

### 针对植物组织

#### 1.1 裂解植物组织

(1) 取 3-4 片直径为 6-8 mm 的叶片，放入 2 ml 的 EP 管（提前放入 3-4 个小钢珠）中，液氮中冷冻，使用破碎仪进行研磨破碎 (45 Hz, 30 s)。

(2) 破碎完全后在 EP 管中加入 100  $\mu$ l 裂解液（组分 A）。

(3) 冰上孵育 5 min 左右，充分裂解叶片。

(4) 10000-16000 rpm 离心 1 min，取上清用于后续测定。

### 2. 工作液配制

(1) 将所有组分恢复至室温。

(2) 配置 10 mg/ml D-luciferin 储存液。2mg 组份 C 溶解在 200ul 超纯水中。储存液-20°C可以储存 6 个月反复冻融 5 次。

(3) 工作液配置：用组分 B 按照 1:50 稀释以上 D-luciferin 储存液，配制成 0.2 mg/ml 的萤火虫萤光素酶工作液。

**注：**萤火虫萤光素酶工作液不能反复冻融，若单次实验用量较少，建议按单次使用量分装成小规格。

(4) 将所有组分恢复至室温。

(5) 配置 2 mg/ml Coelenterazine 储存液。400ug 组分 E 溶解在 200ul 乙醇中。

(6) 工作液配置：用组分 D 按照 1:50 稀释上述 coelenterazine 储存液，配制成 0.04 mg/ml 的 1x coelenterazine 工作液。

**注：**1×Coelenterazine 工作液现配现用，配制后在 3 小时内使用。

### 3. 化学发光值检测

(1) 按仪器操作说明书开启具有检测化学发光功能的仪器如酶标仪。

(2) 每个样品测定时，取样品 20-100ul(如果样品量足够，请加入 100 $\mu$ L；如果样品量不足可适当减少用量，但检测孔用量需保持一致)。1× Lysis Buffer 为空白对照。

(3) Firefly luciferase 反应检测：加入 100ul 萤火虫萤光素酶检测液，用移液器吹打混匀或用其它适当方式混匀后测定 Firefly luciferase 报告基因活性 (FLUC)。

注：由于该发光为瞬时发光，建议加入萤火虫萤光素酶工作液后，立即进行检测。

(4) Renilla luciferase 反应检测：向以上反应液加入 100ul 1× Coelenterazine 工作液，用移液器吹打均匀或用其它适当方式混匀后测定 Renilla luciferase 报告基因活性 (RLUC)。

(5) 在以海肾萤光素酶为内参的情况下，用萤火虫萤光素酶测定得到的 FLUC 值除以海肾萤光素酶测定得到的 RLUC 值。根据得到的比值来比较不同样品间目的报告基因的激活程度。如果以萤火虫萤光素酶为内参，也可以进行类似计算。

